


РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
ОАО «ИТЦ ФСК ЕЭС»

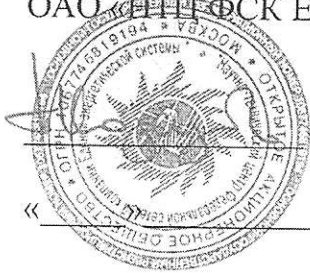

П.Ю. Корсунов

2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального
директора по технической политике
ОАО «Россети»



Р.Н. Бердников

2013 г.

ПРОТОКОЛ № 72/13 от 02.10. 2013 г.

по продлению срока действия Актов приемки б/н от 20.12.2001 и б/н от 09.09.2002.

Срок действия с 02.10. 2013 г. по 01.06.2018 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители типа РПГ на номинальные напряжения 330, 500 и 750 кВ, номинальный ток 3150 А, ток термической стойкости 50 кА (время протекания тока термической стойкости 3 с), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» (за исключением п.5.7.1 ГОСТ Р 52726-2007 в части передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» (не предназначены для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)

Запрещается передача и перепечатка материалов данного протокола без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

Handwritten initials and a signature mark in the bottom left corner.