Опросный лист № _____ на пружинно-гидравлический привод ППрГ-6 УХЛ1.


	Поставщик:	
Почтовый адрес и реквизиты покупателя:	ЗАО «ЗЭТО» 182113, Россия, Псковская	
Заказчик	область,	
	г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79	
код города/телефон	Тел.: (81153) 6-38-05, 6-37-83	
Факс	Факс: (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru	
Ф.И.О. руководителя предприятия		
Место установки		

Привод ППрГ-6 УХЛ1 предназначен для комплектования однополюсного колонкового выключателя ВГТ-330 производства ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки (ООО «ЗЭТО - Газовые технологии» г. Великие Луки).

Привод ППрГ-6 УХЛ1 обеспечивает динамическое включение выключателя, удержание его во включенном положении и отключение. При этом интервал между двумя включениями должен быть не менее 15 секунд.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Тип привода	Пружинно-гидравлический	V
2	Номинальный ток потребления электромагнитов управления, А	2,0	V
3	Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей (КВВЦ)-замыкающих/размыкающих	11 н.о./13 н.з.	V
4	Номинальное напряжение переменного тока питания антиконденсатного и основного подогрева, В	230	V
5	Номинальное напряжение питания электродвигателя, В	Переменное 230 (однофазное) Постоянное 220	
6	Номинальное напряжение питания электромагнитов, В	Постоянное 110	
		Постоянное 220	
7	Масса привода с защитным шкафом, кг	480	V
8	Габаритные размеры, мм	590x570x1058	V
9	Дополнительные требования к приводу:		
10	Количество приводов заказа		

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИВОДА ППрГ-6 УХЛ1

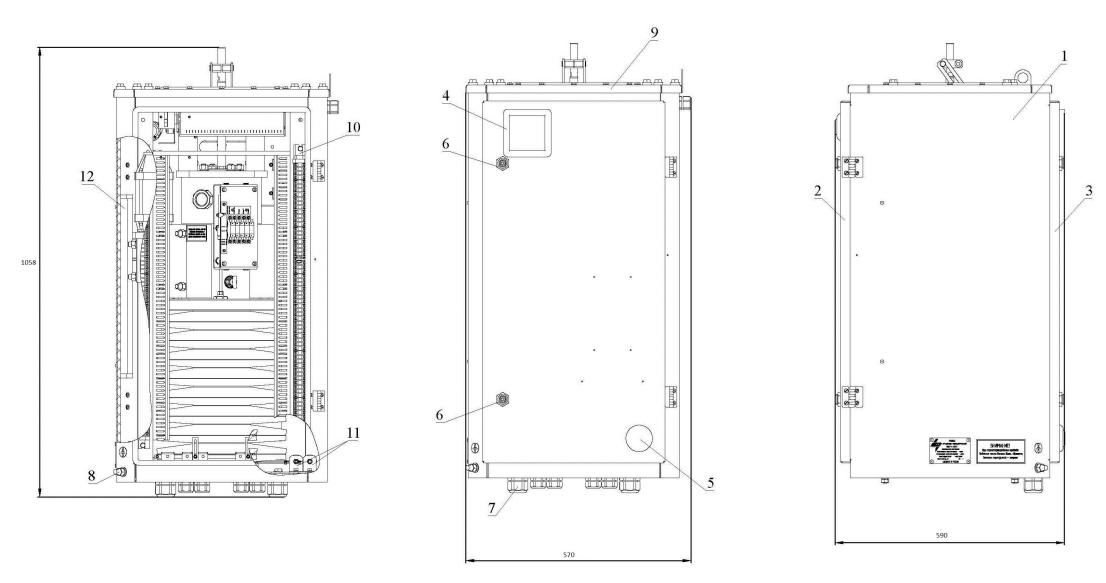

- 1-кожух; 2,3-дверь; 4-окно; 5-устройство для выравнивания давления; 6-замок; 7-кабельный разъем;
- 8 болт заземления, 9 крышка, 10 блок присоединительных контактов, 11 антиконденсатный обогрев, 12
- светильник.