



Опросный лист № _____ на разъединители серии РГ(Н, П) – 110 УХЛ1

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
 Заказчик _____

 код города/телефон _____
 Факс _____
 Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 182113, Россия,
 Псковская область, г. Великие Луки,
 пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19;
 6-37-72. Факс(81153)6-38-45; Email: info@zeto.ru

Место установки _____

Разъединители горизонтально - поворотного типа, двухколонковые.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:



- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°C;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 30 мм ¹⁾.

№	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа	
1	Номинальное / наиб. рабочее напряжение	110 кВ / 126 кВ	v	
2	Уровень изоляции по электрической прочности (испытательный грозовой импульс относительно земли)	Нормальный – РГН (450 кВ)		
		Повышенный – РГ (550 кВ)		
3	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	1000А / 40кА / 100кА		
		2000А / 50кА / 125кА		
		2000А / 63кА / 160кА (для РГ) ²⁾		
		3150 А / 63кА / 160кА (для РГ) ²⁾		
4	Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920	Фарфоровая	I (для РГ и РГН)	
			II*(для РГН)	
			III (для РГ)	
			IV (для РГ по заказу)	
		Полимерная (П)	II*(для РГН)	
			III (для РГ)	
5	Наличие заземлителей	Отсутствуют		
		2		
		1а (заземлитель со стороны ведущей колонки)		
		1б (заземлитель со стороны ведомой колонки)		
6	Тип разъединителя по количеству полюсов	1-полюсный		
		3-полюсный		
7	Тип установки	Горизонтальная		
		Килевая		
		Ступенчато-килевая (для РГН)		
		Вертикальная (для РГН) ¹⁾		
8	Привод главных ножей разъединителя	Электродвигательный ПД-14		
		Ручной ПРГ-6		
9	Привод заземлителя	Электродвигательный ПД-14		
		Ручной ПРГ-6		
10	Напряжение питания электродвигательного привода, В	230/400 переменное трехфазное		
		230 переменное однофазное (по заказу)		
		220 постоянное		
11	Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления электродвигательного привода, В	220 постоянное		
		110 постоянное (по заказу)		
12	Наличие выносного блока управления по заказу	трехфазное оперирование главными ножами и заземлителями трехполюсного разъединителя с одного выносного блока		
		трехфазное оперирование главными ножами и каждой группой заземлителей однополюсных разъединителей с разных выносных блоков		

		пофазное оперирование главными ножами и заземлителями однополюсного разъединителя с одного выносного блока	
		групповое оперирование тремя однополюсными разъединителями с одного выносного блока	
13	Межфазное расстояние, мм	Стандартная поставка 2000мм По заказу 2500мм Указать свой вариант, мм	
	С опорными стойками рис.1	Без опорных стоек рис.2	
14	Высота фундамента, параметр В, мм	Высота от земли до плоскости крепления разъединителя, параметр С, мм	
	Высота от фундамента до плоскости крепления разъединителя, параметр D, мм	Заказ рамы под разъединитель	
15	Дополнительные опции и требования к разъединителю ⁵⁾		
16	Дополнительные требования к приводу ПД-14		
17	Количество комплектов заказа разъединителя		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

- 1) Категория размещения вертикальной установки разъединителя - 2 по ГОСТ 15150 (под навесом без гололеда).
- 2) Исполнение по току для разъединителей только с фарфоровой изоляцией.
- 3) В случае, если высота установки не соответствует параметру из предложенного ряда, указать свое значение высоты. При обработке информации, предприятие предложит наиболее оптимальный вариант из рекомендуемого ряда.
- 4) Возможно изготовление защитного козырька над приводами.
- 5) Максимальное кол-во кабельных вводов в приводе ПРГ-6 - 2 шт.

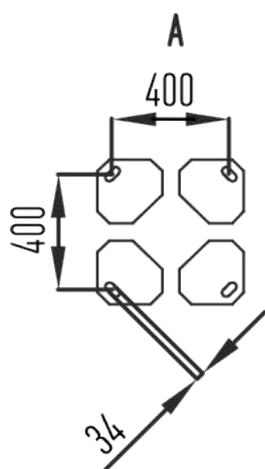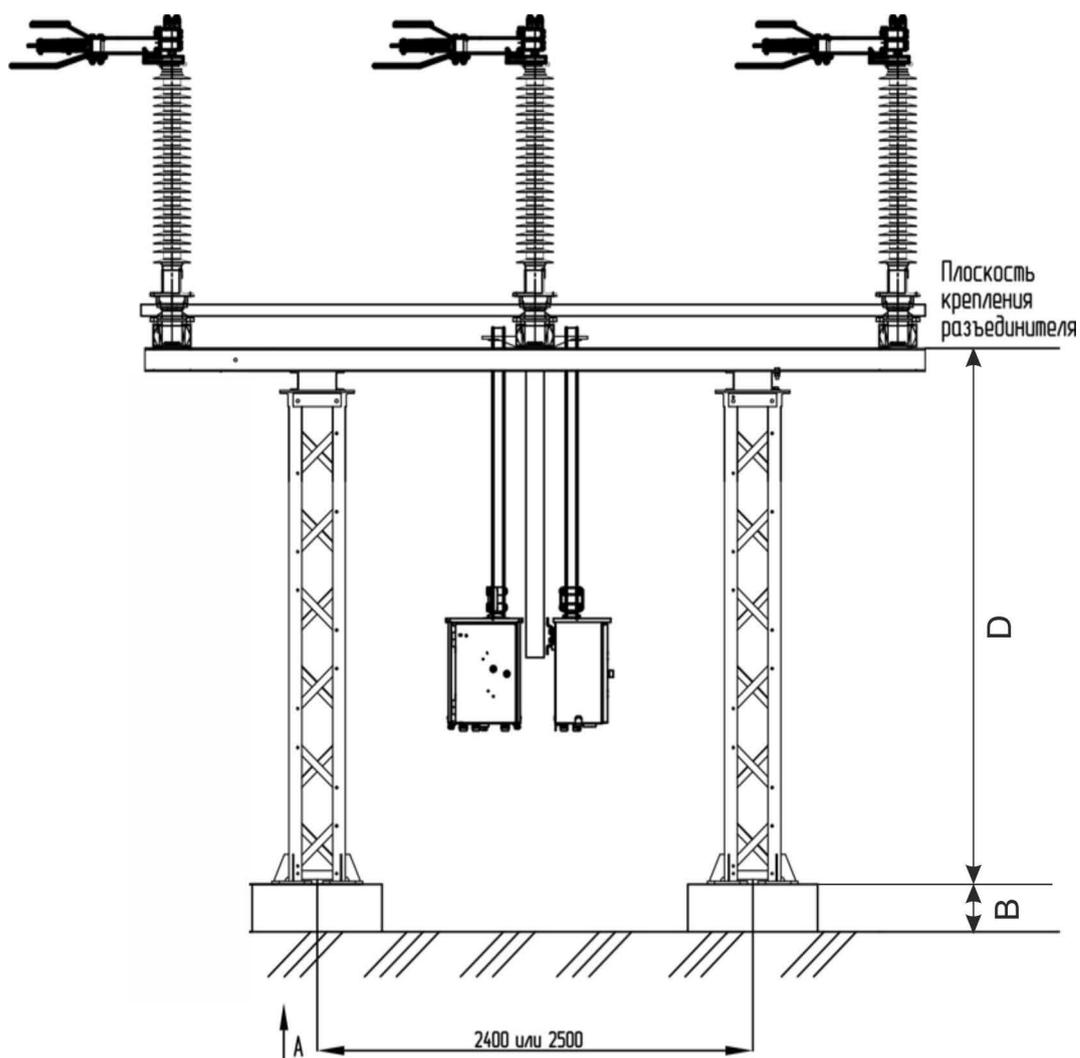

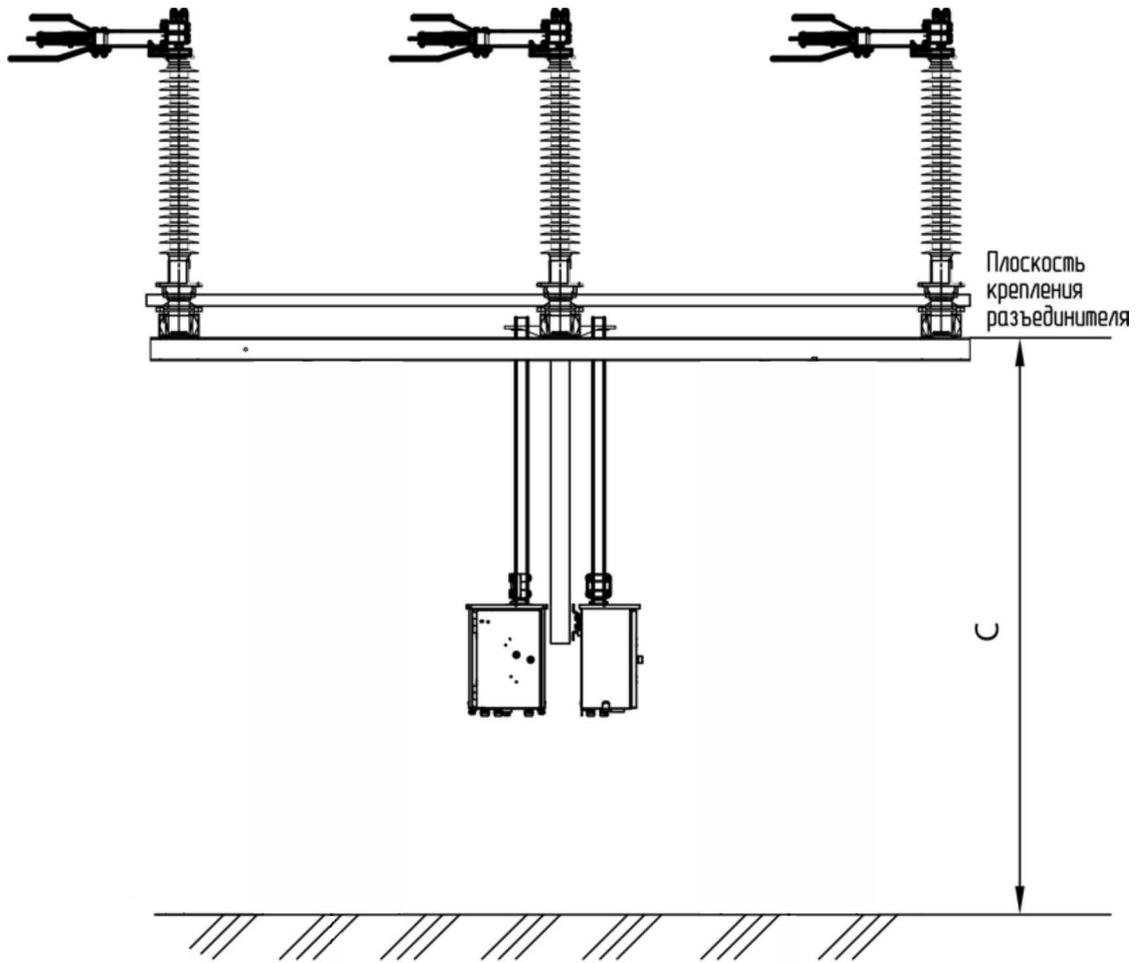


Рис.2